


授業環境に関するアンケート（2014年度 春学期）

学生の皆さんからのコメントへの回答


2014.10 中京大学FD委員会

本年度7月に実施した「授業改善のためのアンケート」に合わせ、授業環境（教室環境）に関する意見聴取をALBOを通じて実施した結果、皆さんから356件のご意見を頂き、ありがとうございます。今後の教室設計や改善への大きなヒントをいただきました。

下記グラフは、授業環境に関するアンケートを項目別に集計したものです。

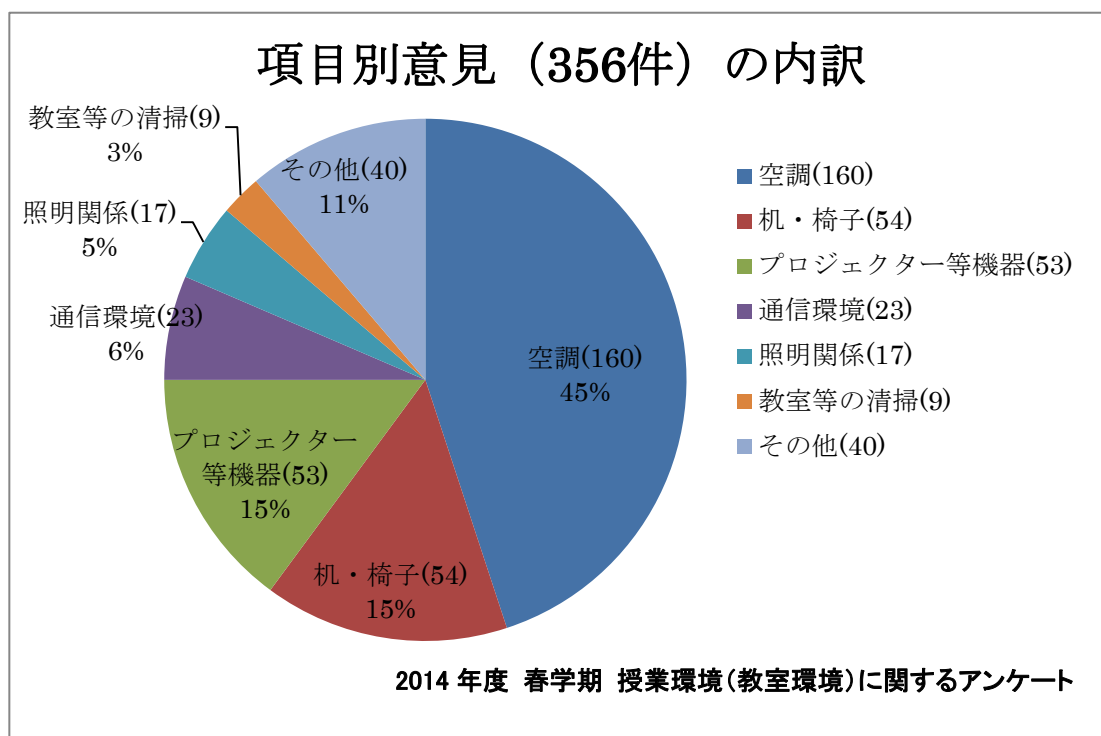

また、授業環境（教室環境）に関する意見聴取は2011年から始め今年で4年目となります。次のグラフは春学期の結果を項目別に比較したものです。

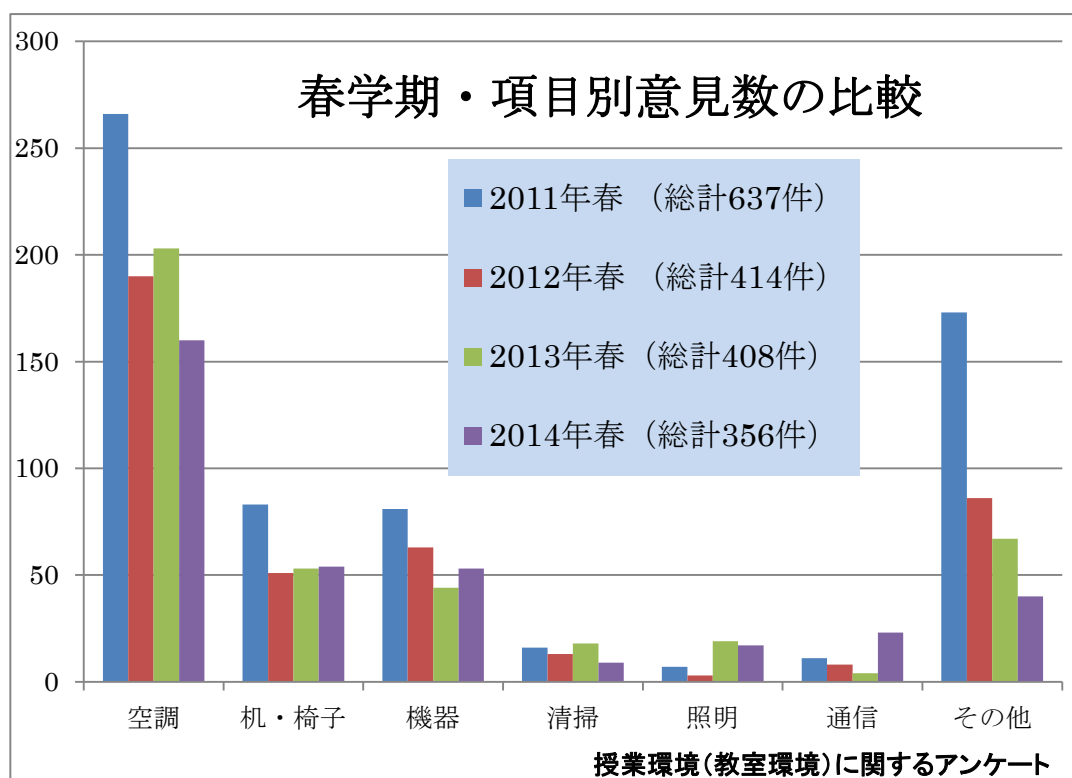

上記の項目に沿って、代表的なものについて、現時点での回答をさせていただきます。

● 空調（冷房）に関する意見について

本学は「省エネ法」に基づく「指定工場」に認定され、省エネ活動の推進が義務付けられています。この法律により、年間エネルギー使用量を対前年1%削減する遵守義務が課せられており、電力消費量の高い教室の空調設定温度については集中管理としています。夏季は27℃、冬季は20℃を目処に室温調整を行っているのはそのためです。上記をご理解いただき、今後の中・長期的な施策をまとめてみました。

中・長期的な対策

- ① 学生の皆さんからいただいたアンケートのうち、ご指摘のあった空調については順次改善を進めております。2013～2014年度にかけセンタービルおよび8・9号館全教室の更新工事を終了しました。
- ② 環境対策室・総務課・教務課が連携し、教室の最適温度を引き続き調査します。ご指摘が多かった名古屋キャンパス5号館、豊田キャンパス4・8号館については、いただいた意見を参考にしながら対応を検討します。
- ③ 教室内の着席位置によっても体感温度が異なることが考えられます。エアコンの気流をより拡散させるため、新設機種より吹出口を従来の2方向式から4方向式の物を採用しています。

● 椅子に関する意見について

椅子の座り心地などに関するご意見を多数いただきました。1号館の教室には、皆さんのご意見を反映した座席パット付の椅子が設置されています。

今後、旧タイプの据付型椅子が設置されている号館については順次更新する予定です。また、壊れている椅子に関しては修理可能な箇所から早急に対応していきます。現在教室の定期点検（月1回程度）を実施しており、故障物件の早期発見・解決を図っています。

● 照明の消灯時刻について

教室における自動消灯は、前述の省エネの一環として、講義終了後5分後に実施しております。引き続き皆さんのご理解をいただきたいと思います。

電球交換に関するご指摘については、長期間放置することがないように、定期点検時の確認を徹底します。また、急な球切れなど連絡が入り次第、対応しますので教務課等へご連絡ください。

● マイク・プロジェクター等機器について

定期的に点検・補修を行っています。また、急な故障については、教務課にて随時対応を行います。

2014年度は、0603、0701、0702、0703、223、231、241教室のマイク機器、0603、07D、924、221、232、233、531教室のプロジェクターを更新しました。

● 教室の清掃について

黒板や教卓、机上を含めた教室内のゴミ等の撤去は毎日実施しております。また、ご指摘が多かった机上の落書き清掃に関しては、月1回の実施を昨年度より2回実施している他、FD学生スタッフによるクリーンアップ大作戦を実施しています。清潔で快適な環境を守るため、学生のみなさんも公共の場でのマナーを意識し「机上には落書きをしないこと」「ゴミはゴミ箱に捨てること」を守ってください。

● 黒板について

センタービル教室の黒板については、2013年、2014年の2回に分け張替えを実施しました。

● ネットワーク環境について

2014年度中に名古屋キャンパスのセンタービル8階に2台と8号館1階に1台、2階に3台の無線APの増設を予定しており、Wi-Fi環境の改善を中長期的に検討していきます。

本アンケート実施を通じて、教育環境がより良いものになるようにしてまいりますので、今後ともアンケートにご協力ください。

以上