


授業環境に関するアンケート（2011年・春学期）

学生の皆さんからのコメントへの回答

2011.11 中京大学FD委員会

本年7月に実施した「授業改善のためのアンケート」に合わせ、授業環境（教室環境）に関する意見聴取をA L B Oを通じて実施した結果、皆さんから637件のご意見を頂きました。具体的に分かりやすくご指摘いただき、ありがとうございます。今後の教室設計や改善への大きなヒントをいただきました。

下記グラフは、授業環境に関するアンケートを項目別に集計したものです。

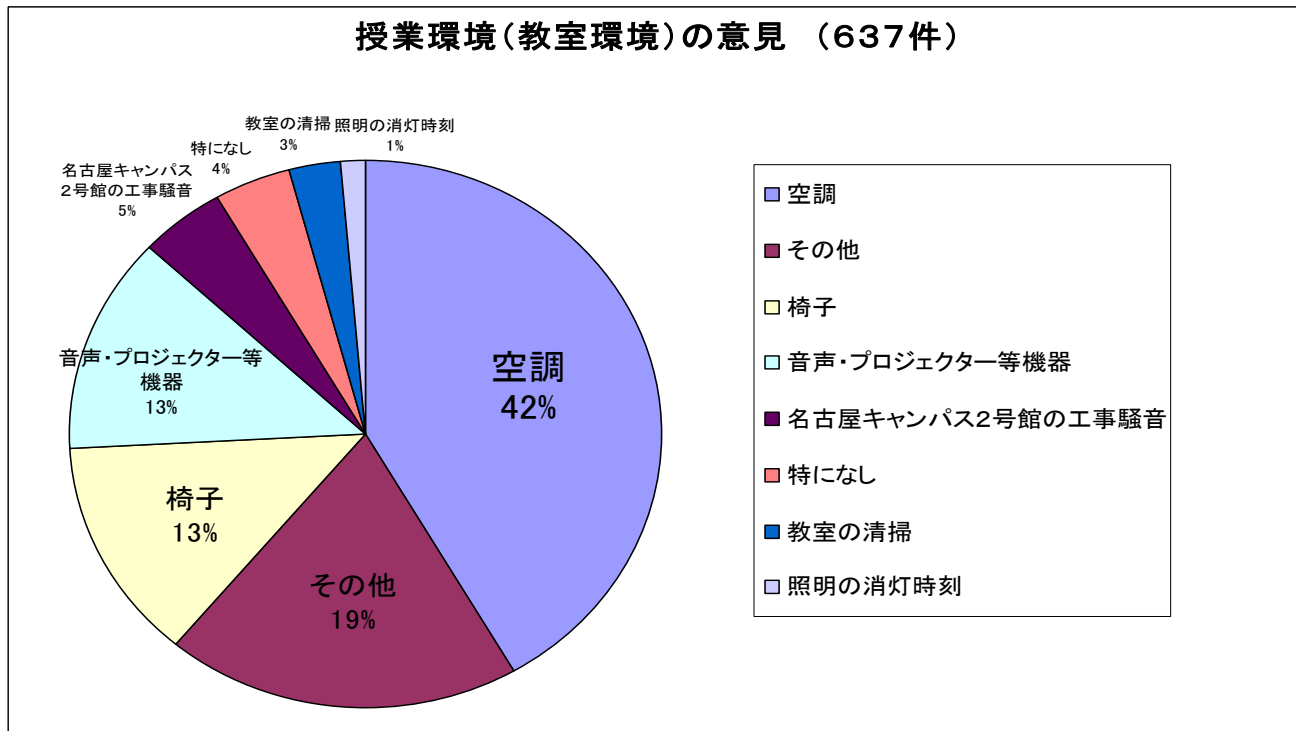

上記の項目に沿って、代表的なものについて、現時点での回答をさせていただきます。

● 空調（冷房）に関する意見について

- 空調に関わるもの・・・70件（空調、換気、温度調整）
- 暑い・・・48件（授業中に暑いと感じている）
- 寒い・・・148件（寒いと感じている）

本件に関しては、本学も「省エネ法」に基づき、省エネ活動を推進していく必要があります。現在、原発に起因する電力需要が問題となっていますが、前年度対比で年間エネルギー使用量の1%削減の遵守義務が課せられています。したがって、教室における空調の設定温度は、夏季27℃、冬季20℃を目処に室温の調整を行っています。

上記をご理解いただき、今後の中・長期的な施策をまとめてみました。

* 中期的な対策

- ①管財課・環境対策室・教務課が連携し、いただいた意見や今後の状況を踏まえ、教室の最適温度を検討することを計画しています。
- ②春学期に不具合が散見されたセンタービルの空調更新を計画しています。
階層ごとに順次更新を考えています。工事は講義に影響しない休暇期間中に分割して実施する予定です。

* 長期的な対策

教室内の着席位置によっても体感温度が異なることが考えられます。
エアコンの気流をより拡散させるため、今後導入する機種については吹出し口を現状の2方向式から4方向式の物件に変更するなどの対策を検討しています。

● 椅子に関する意見について

現在設置されている据付型の椅子の変更は、即座に実施することは難しいですが、壊れている椅子に関する指摘については修理可能な箇所から対応しています。今後は、教室の定期点検（月1回程度）を実施し、故障物件の早期発見・解決を図ります。

また、学生の皆さんから寄せられた椅子の座り心地などに関するご意見を、現在建設中の名古屋キャンパス新1号館建設に反映させていきたいと考えます。経年劣化した椅子についても今後改善を検討します。

● 照明の消灯時刻について

「休憩時間等に照明が急に消えるのが怖い・不便」などの意見が寄せられました。教室における自動消灯は、前述の省エネの一環として、講義終了後5分後に行われているものですので、ご理解をいただきたいと思います。なお、昼食時等の時間の点灯につきましては、自主的なご対応をお願いします。

● 音声・プロジェクター等機器について

この点に関しては、定期的に補修を行っており、問い合わせが入り次第、教務課にて対応しています。今後も不具合があれば速やかに対応します。

● 名古屋キャンパス2号館の騒音（工事現場の騒音）について

2号館に関する回答106件の内、30件（28.3%）が「工事の音により授業に集中できなかった」との内容でした。この件に関しては学生の皆さんに多大なご迷惑をお掛けしたことを率直にお詫び申し上げます。ただ、現段階では解体工事がほぼ終了しており、秋学期には比較的騒音が抑えられるのではないかと考えていますが、今後の新規工事に関しては、以下の騒音対策を採用しています。

<騒音対策>

- ・騒音、振動を抑制するため、仮設間仕切壁を設置する。
- ・騒音を極力低減する工法を採用する。
- ・騒音、振動を「見える化」するため、騒音・振動計を設置する。
- ・騒音85デシベル、振動75デシベル以下で管理する。
- ・管理基準値を超えた場合は警告ランプが作動し、直ちに作業を中止する。

● 教室の清掃について

定期的な清掃を実施しています。作業内容の概要は下記の通りです。

- ・黒板や教卓、壇上の清掃（毎日）
- ・机上を含めた教室内のゴミ等の撤去（毎日）
- ・机上の落書きの清掃（定期試験前・模擬試験・入試・オープンキャンパス等の前、月1回くらい）

上記のうち、机上の落書きに関しては、月1回から月2回へ清掃回数を増やす予定です。

また、清潔で快適な環境を守るため、清掃頻度を上げることも考えられますが、まずは、学生のみなさんへの注意喚起として、各自「ゴミはゴミ箱に捨てること」「机上には落書きを記さぬこと」を守ってください。

本アンケート実施を通じて、教育環境がより良いものになるようにしてまいりますので、今後ともアンケートにご協力ください。

以上